
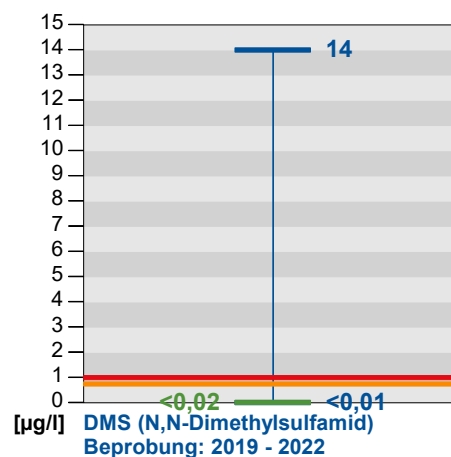
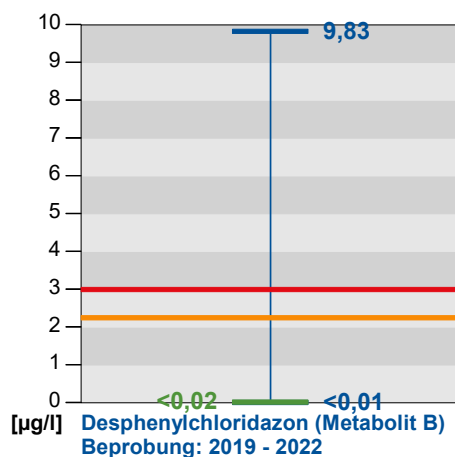
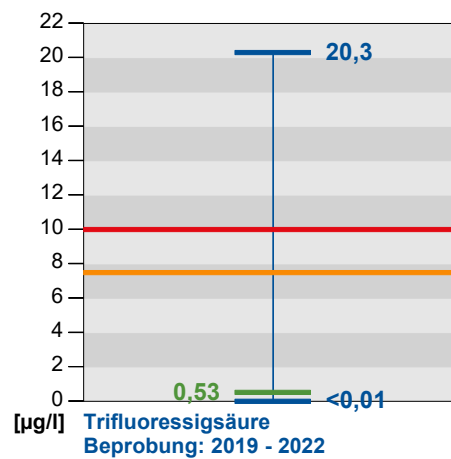
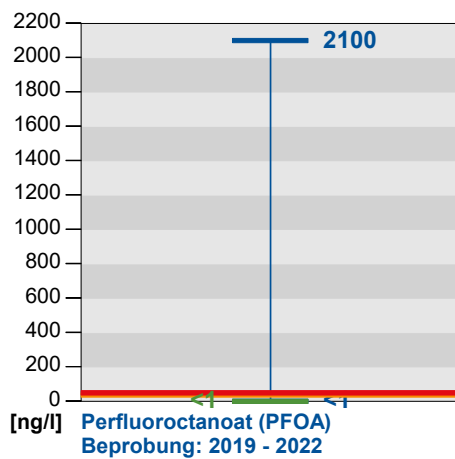
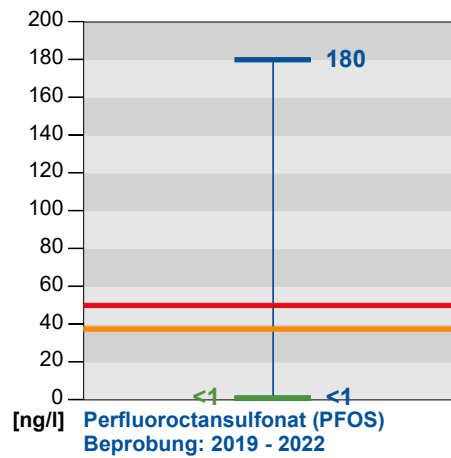


MW Pfannen- und Bühlquelle, 0051/614-0

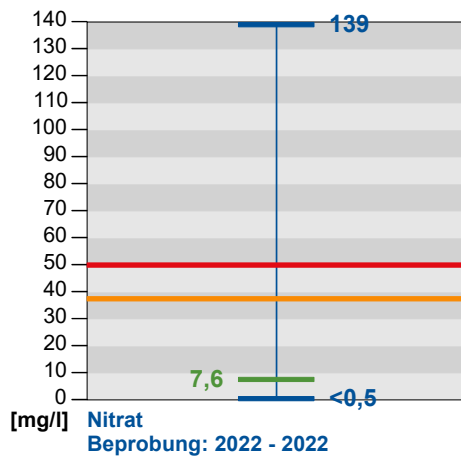


rot = Schwellenwert nach GrwV bzw. GW nach TrinkwV
orange = Warnwert (75% des SW bzw. WW der LUBW)

blau = Landesweite Extremwerte
grün = Messstellenmedianwert

Gemeinde Neidlingen

MW Pfannen- und Bühlquelle 0051/614-0

mg/l

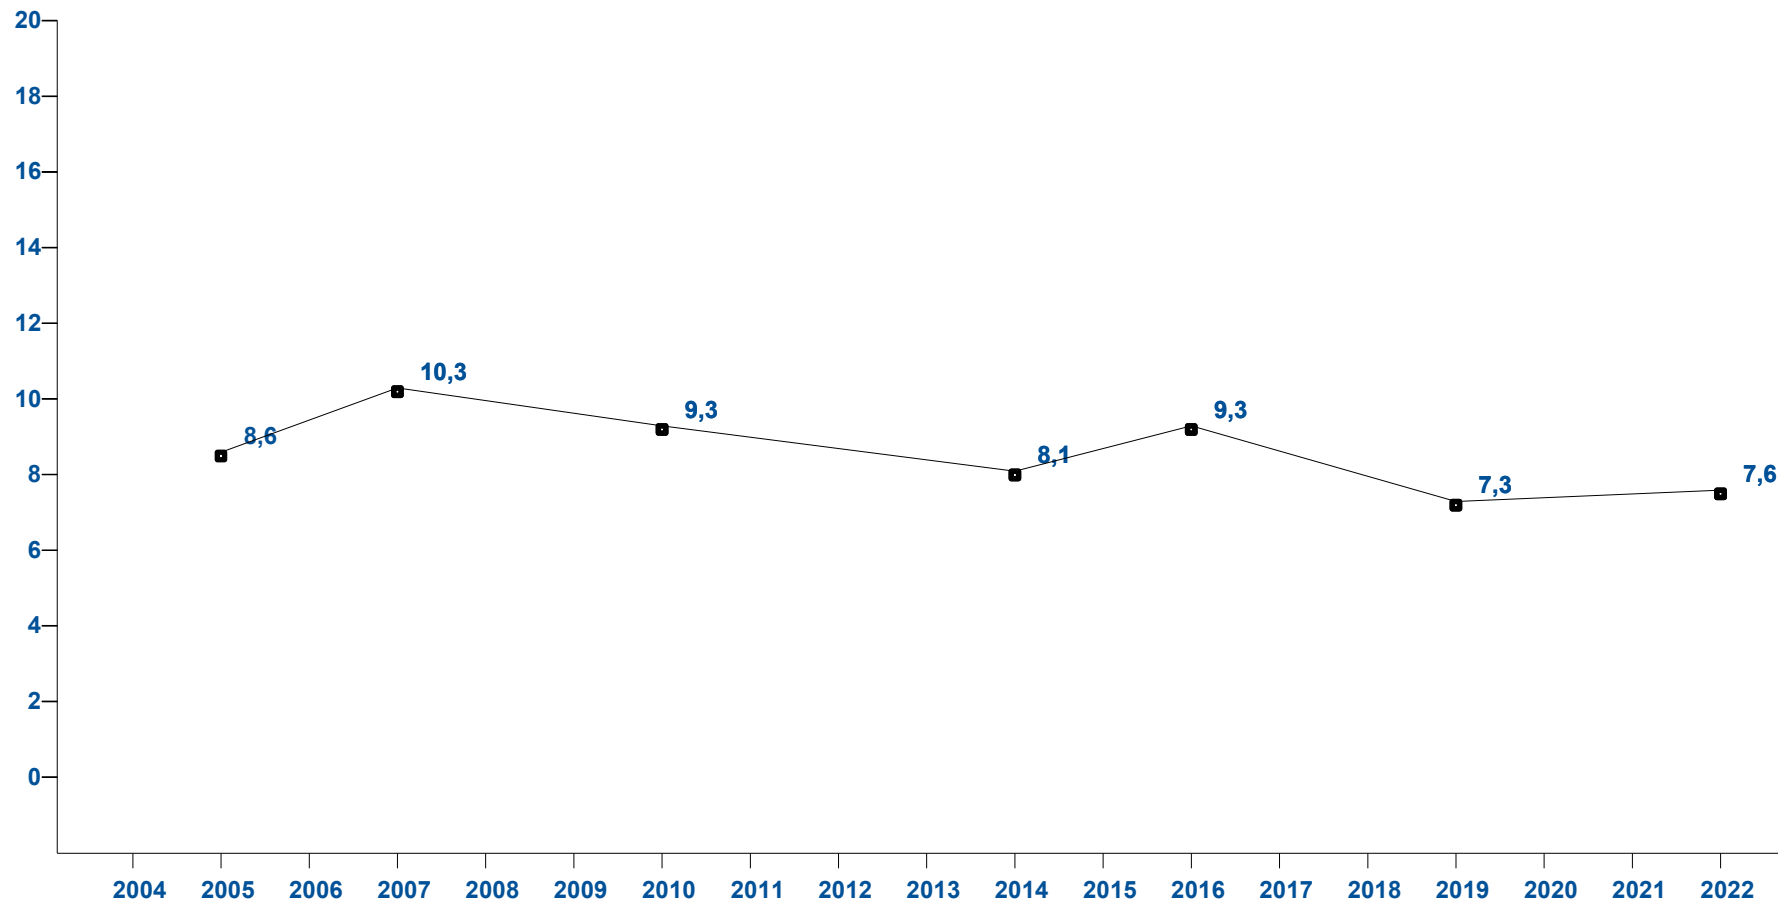

Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung

Nitratentwicklung von 2004 bis 2022
Beprobung 2022

Analysenübersicht

Gemeinde Neidlingen

Freitag, 28. Juli 2023

GWM-Nr: 0051/614-0	Messstellen-Name: MW Pfannen- und Bühlsquelle	Proben-Datum: 04.04.2022	Exportdatum: 01.08.2022		
Parameter		Dimension	Messwert	Messergebnis	Beitemperatur
Nitrat		mg/l	7,6		
